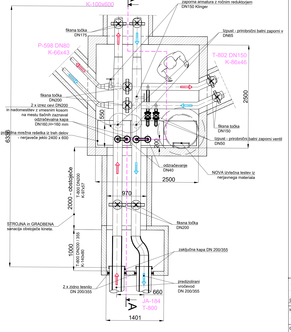

LEGENDA:

Obstoječe stanje

NOVO stanje armatura in cevovodov

NOVO FIKSNA točka

OBSTOJEČA FIKSNA točka

OPOMBA:

Splošna opomba:
- Pred pričetkom del je potrebno ugotoviti: smer vodov oz. določiti dovod in porvodek vrušavcia.

Strojna oprema:
- Pri montaži je potrebna montaža izolacije, pregled cevi (zmrea cevi) in podpor, izvedba morebitnih izrezov in gradnja novih cev, menjava podpor, blokiranje cevi in podpor, ter izvedba protikorozijske zaščite.
- Za sidrni obroč DN200 in nadomestilec Z izrezanim kosom na meatu fiksnih zazmanj.
- zamenjava obstoječe FIKSNE točke z armaturo DN150 na T-802 z prirobnično tesnil.
- ugotavljaje morebi izpustov ZAZNAN na T-802 z prirobnično tesnil vendi).
- zamenjava izpustov ZAZNAN na T-802 z prirobnično tesnil vendi).

Gradbena oprema:
- Pri montaži je potrebno nanjanje in nerjavnega materiala.
- ugotavlja nove kanalizete po celotni širini gelba z nerjavno rešetko in izvedba povezava s povkravcnu.
- Pri montaži je potrebno nanjanje in nerjavnega materiala.
- nov sklopi jeklino 2060 cm nerjavno odjetino in prekrivalnivalnimi odjetinami.

Št. spremembe:	Opis premembe:	Datum:	Podpis/Ime risbar:

Investor:	ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana	energetika ljubljana Toplotna oskrba, Meritve plina vtičnica@toplo.si | 590 060 | www.energetika.si	
Objekt:	Glavna vročevoda TBS-6-TBS, odsek Dp.polk Jk.16	Dne:	Št. načrta:
		10	Out 400.400
Strokovni pokrijal:	**Ime in priimek**	**Ident. številka**	**Meritev:**
Vodja projekta:	Ime, d.o.o.	IZ 1.1145	
Projektant/načrtovalec:	Ime, d.o.o.	IZ 1.1145	
Odgovorni vodja del:			

Datum:	**Merilo:**	**Št. lista:**	
Oct 2021	1:25	10	
		PLAČ - 10.1.2021	