


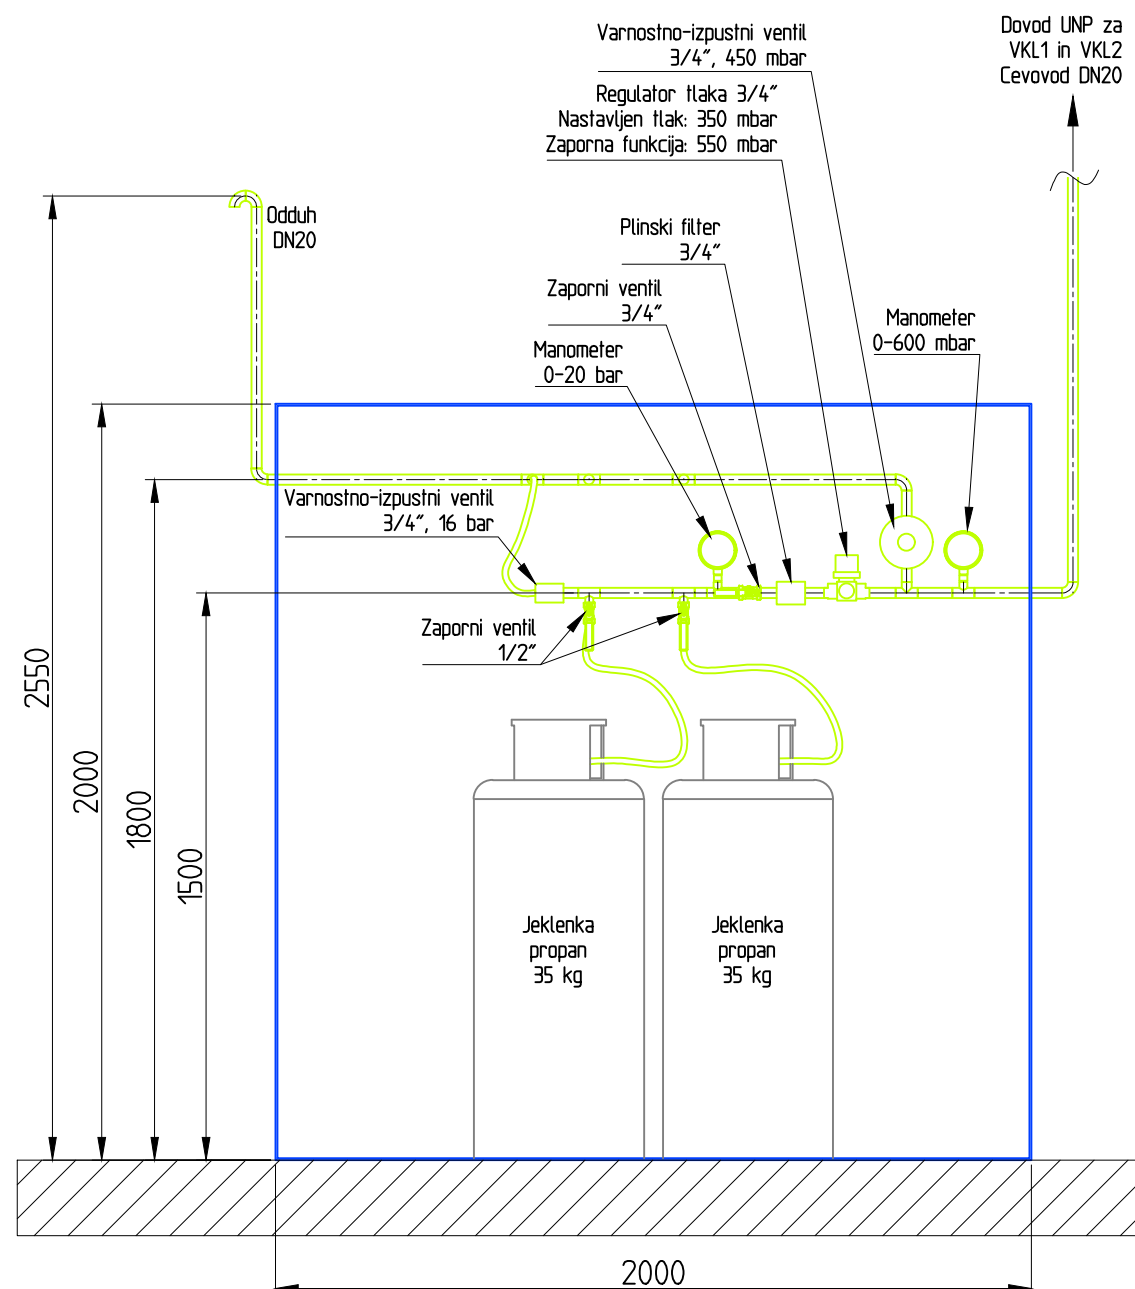

OPOMBE:

- Plinska postaja locirana na mestu obstoječe plinske postaje (ob dimniku kotlov VKL in BKG).
- Plinska postaja mora biti izdelana skladno s pravilnikom o UNP, in mora ustrezati vsem standardom za shranjevanje jeklenk UNP.
- Omara plinske postaje izdelana iz lahke pločevine, protikorozijsko zaščitena (2x osnovni, 2x prekrivni premaz). Z dvokrilnimi vrati z mrežo in ključavnico. Streha izvedena z naklonom.
- Kapaciteta: do 48 kg/h propana (trenutni odjem, do 20s)
- Nastavljiv tlak 250...450 mbar

LEGENDA:

- UNP - NOVO
- Omara plinske postaje - NOVO

5			
4			
3			
2			
1			
Rev. št.	Datum	Revidiral	Opis revizije
Inženiring in projektiranje, d.o.o. Lesno Brdo 61, 1360 Vrhnika SLOVENIJA tel.: (+386)-(0)1-423 14 21 mail: iem@iem.si web: www.iem.si NAZIV INVESTITORJA ENERGETIKA LJUBLJANA ENOTA TE-TOL PROJEKT ZAMENJAVA GORILNIKOV NA OBEH KOTLIH VKL V NTK NAZIV OBJEKTA Objekt NTK VSEBINA RISBE Postaja UNP ŠTEVILKA RISBE 813/21-18 ŠTEVILKA PROJEKTA 813/21 Odg. projektant Filip Turk, udi.s. Sodelavec Grega Finžgar, mag. inž. str. Datum: Februar 2022 ŠTEVILKA NAČRTA 813/21 Id. št. S-1931 VRSTA PROJEKTA			
			St. revizije 0
			Merilo 1 : /